NEPR

Received:

Sep 1, 2026

1:26 PM

Registro de Lecturas de Voltaje

Caso NEPR-QR-2026-0211 — Gerardo Rolón Feliciano vs. LUMA Energy

Este anejo documenta capturas de pantalla con lecturas de voltaje de la red eléctrica en la residencia del querellante, separadas por hora del día (mañana / noche). Las lecturas muestran un patrón de oscilación fuera de los parámetros normales.

Resumen de Lecturas

Lecturas de la mañana (2)

Fecha	Hora	Voltaje Red	Fase 1	Fase 2
31 de agosto de 2026	9:56 AM	255 V	125 V	130 V
1 de septiembre de 2026	10:00 AM	260 V	129 V	131 V

Lecturas de la noche (7)

Fecha	Hora	Voltaje Red	Fase 1	Fase 2
25 de agosto de 2026	7:20 PM	214 V	108 V	106 V
26 de agosto de 2026	7:20 PM	217 V	108 V	109 V
27 de agosto de 2026	8:26 PM	215 V	106 V	109 V
28 de agosto de 2026	8:00 PM	221 V	109 V	111 V
29 de agosto de 2026	8:07 PM	217 V	108 V	109 V
30 de agosto de 2026	8:30 PM	222 V	111 V	111 V
31 de agosto de 2026	9:00 PM	221 V	111 V	111 V

Capturas — Mañana



31 de agosto de 2026, 9:56 AM
Red: 255 V | F1: 125 V | F2: 130 V




1 de septiembre de 2026, 10:00 AM
Red: 260 V | F1: 129 V | F2: 131 V

Capturas — Noche




25 de agosto de 2026, 7:20 PM
Red: 214 V | F1: 108 V | F2: 106 V

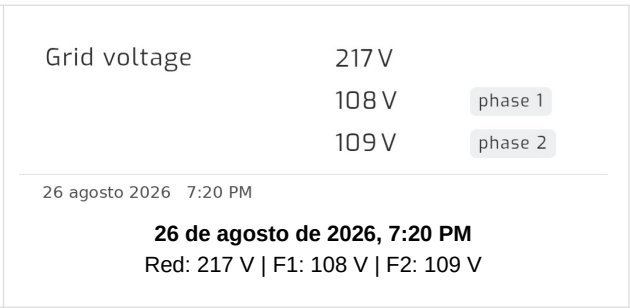


26 de agosto de 2026, 7:20 PM
Red: 217 V | F1: 108 V | F2: 109 V




27 de agosto de 2026, 8:26 PM
Red: 215 V | F1: 106 V | F2: 109 V

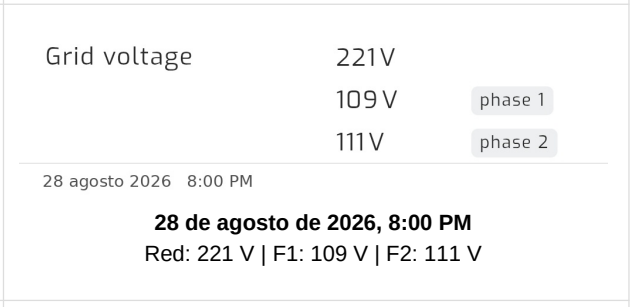


28 de agosto de 2026, 8:00 PM
Red: 221 V | F1: 109 V | F2: 111 V

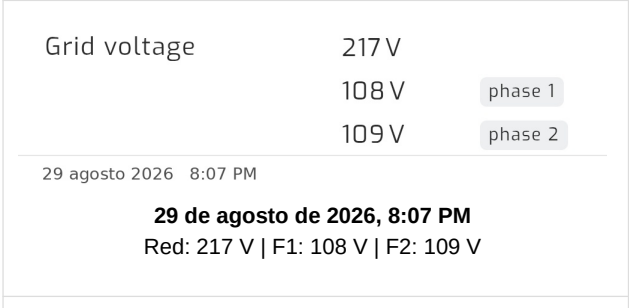

29 de agosto de 2026, 8:07 PM
Red: 217 V | F1: 108 V | F2: 109 V

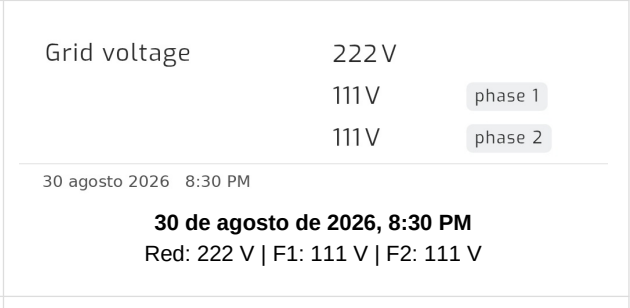

30 de agosto de 2026, 8:30 PM
Red: 222 V | F1: 111 V | F2: 111 V

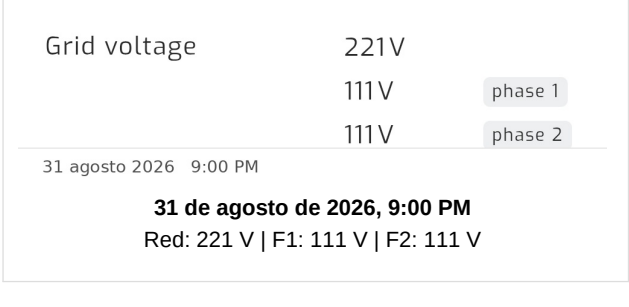

31 de agosto de 2026, 9:00 PM
Red: 221 V | F1: 111 V | F2: 111 V