Junta Reglamentadora
de Servicio Público

OCT 16 2026

Secretaría
Negociado de Energía
10:52 am

NEPR QR 2026 0500

Hago envío de los papeles
Nuevo a tiempo para hacer Mediación de
Alto Voltaje en mi casa.

Adjunto los estudio de Alto Voltaje
y Foto.

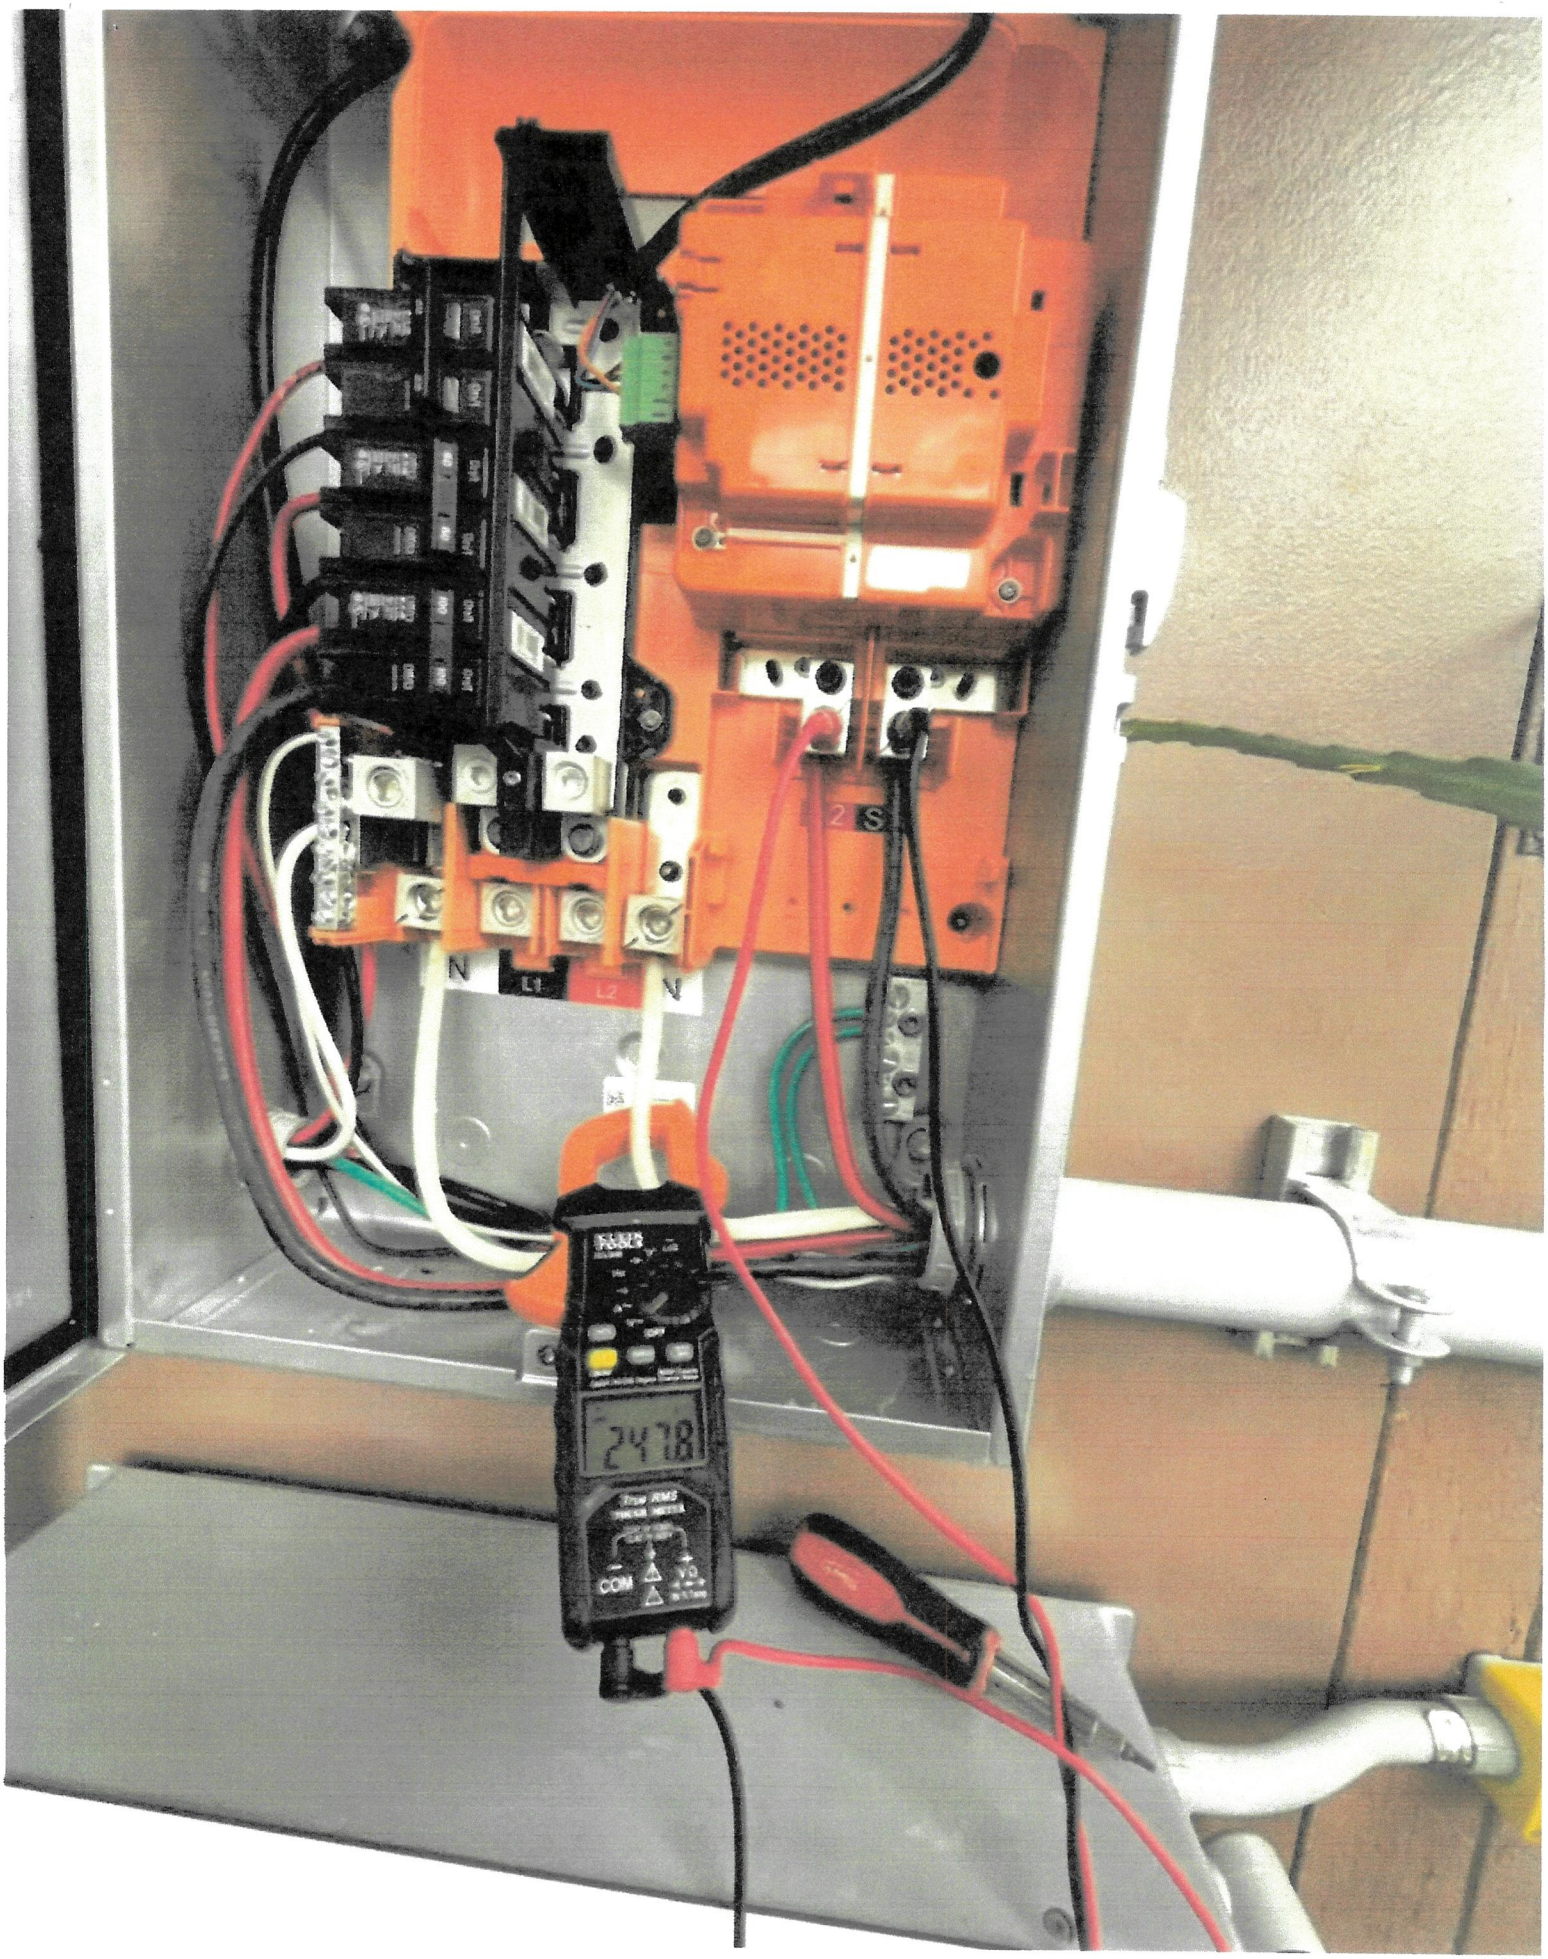
P. 36 06 62 00070 ~~#~~ queja de
Interior y P 36 10 14 00 119 Numero
Nuevo hecho hoy 14 de octubre
Con la esperanza de que pueda
ser ayudado

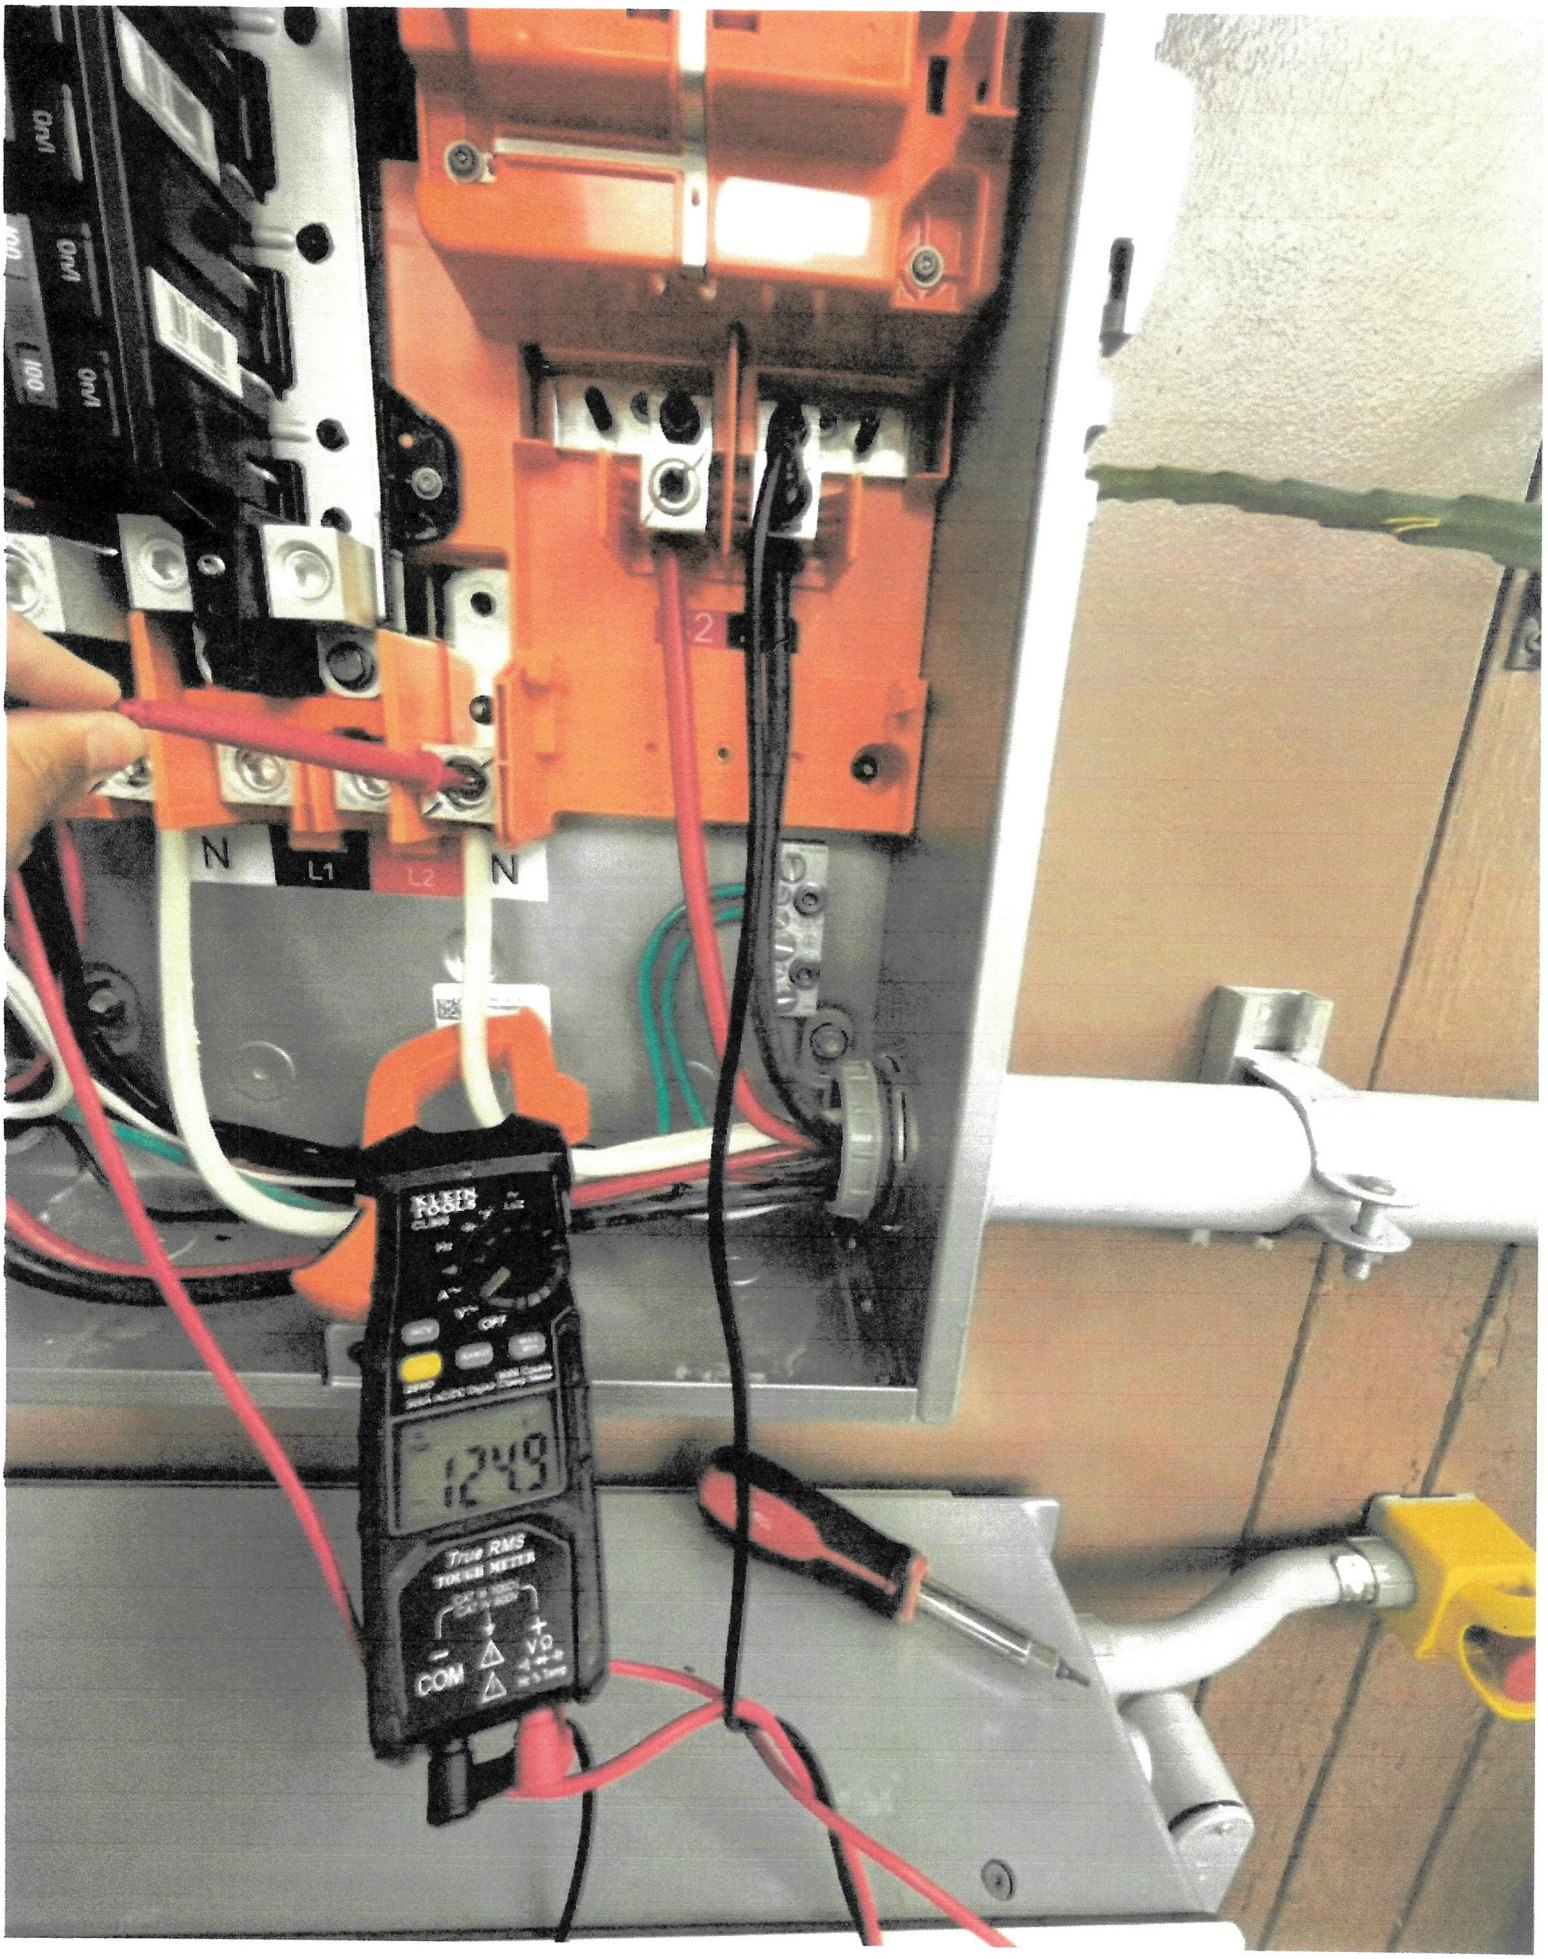
Att José M. [illegible]

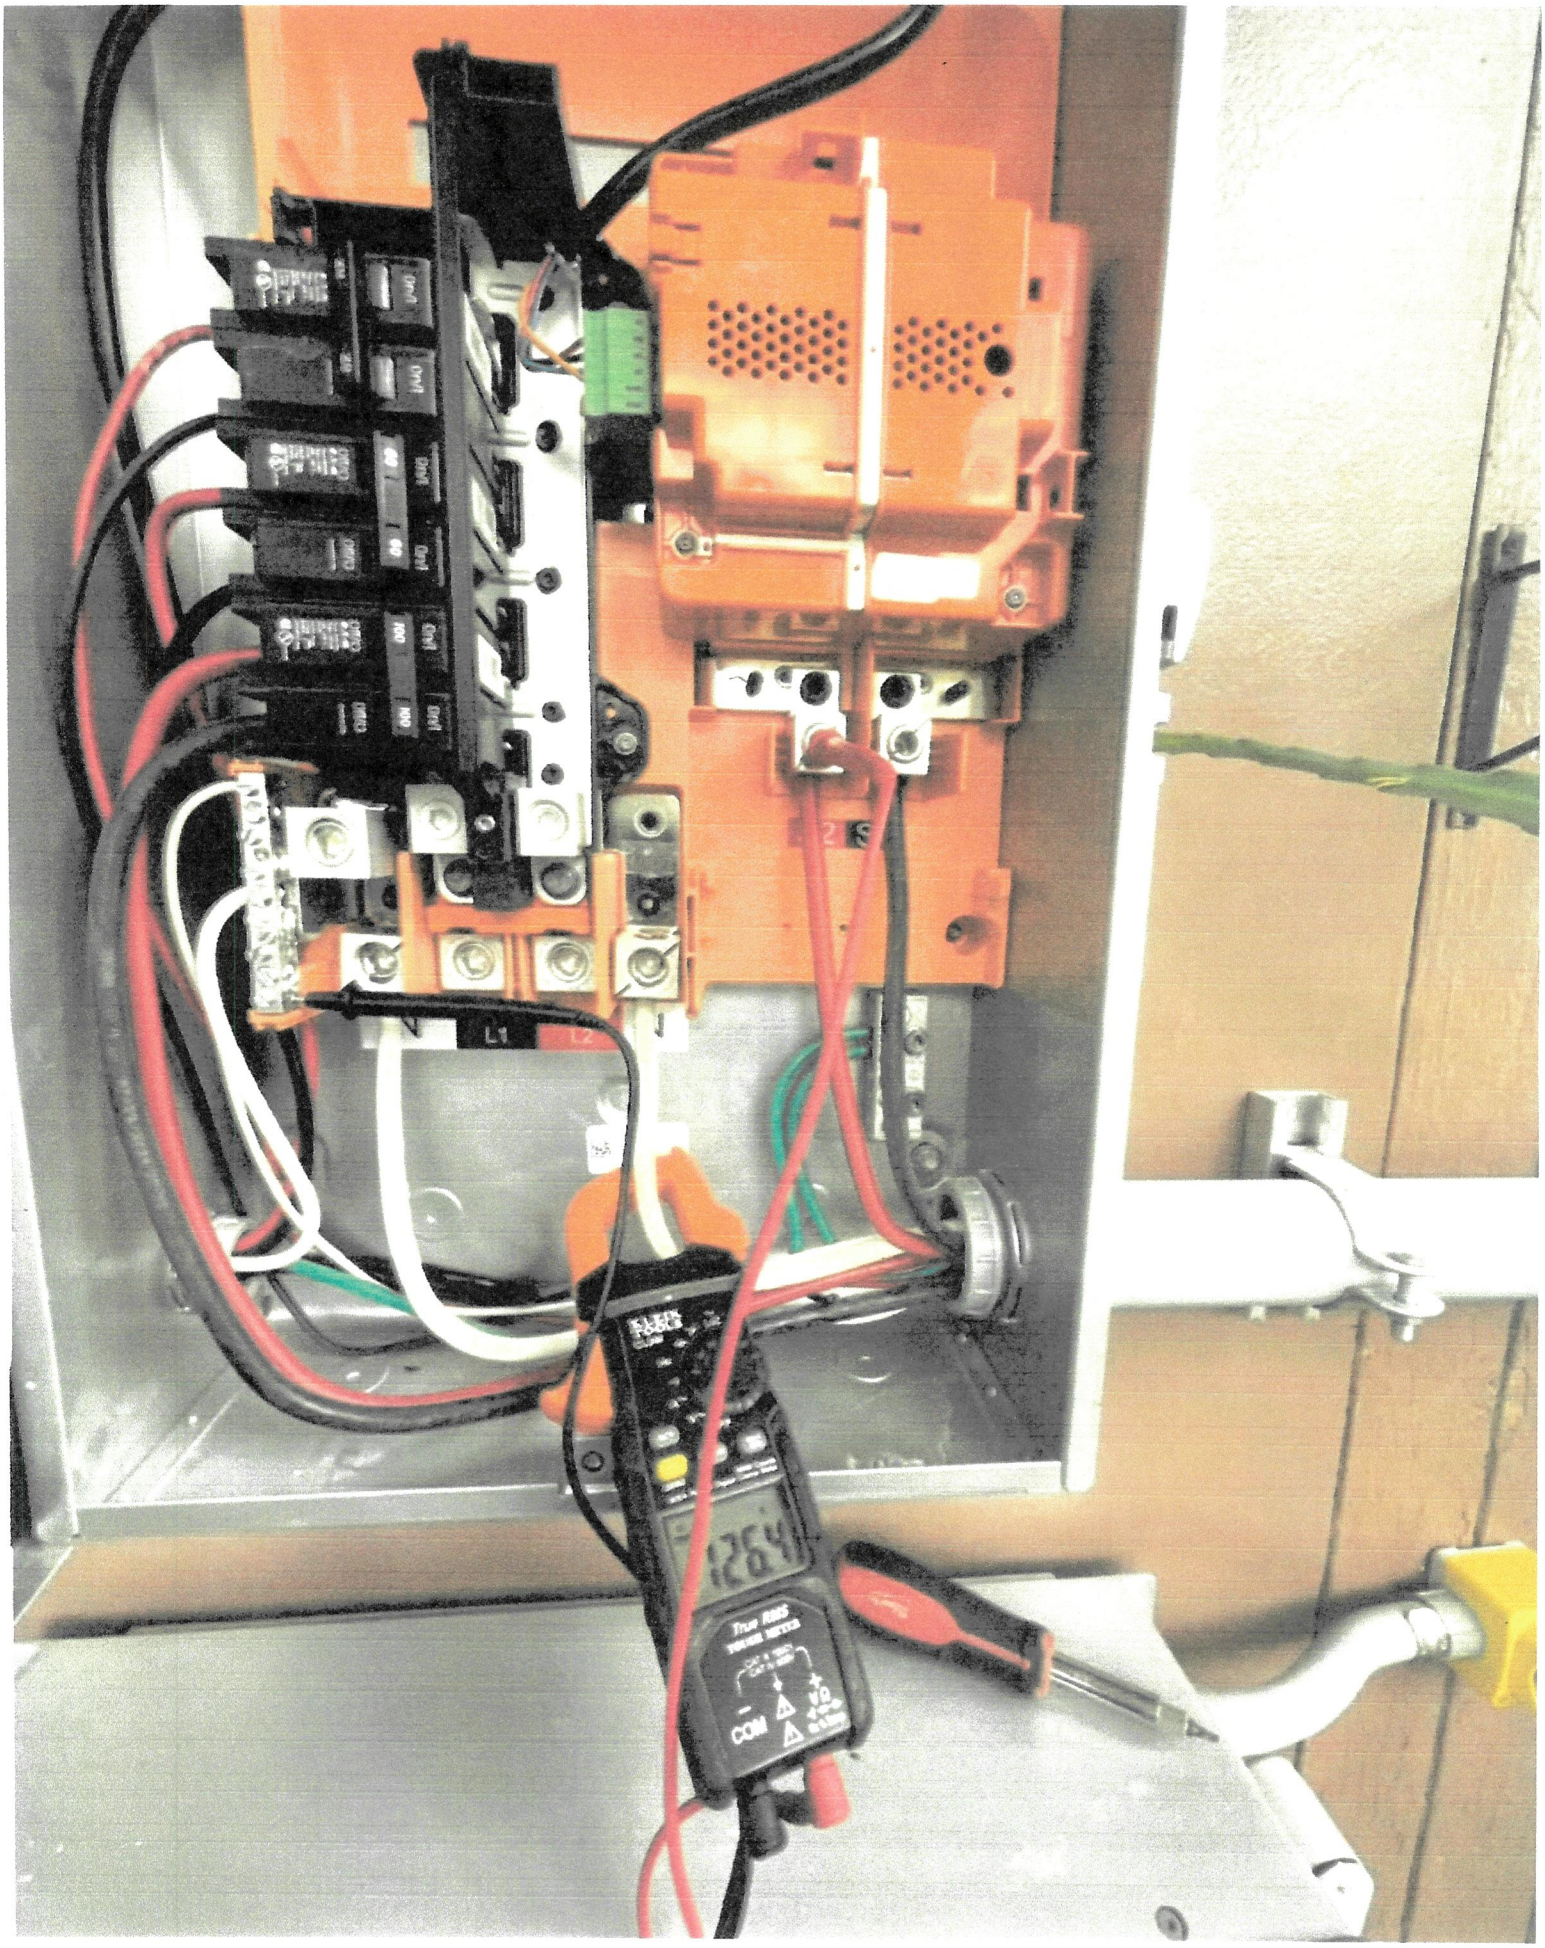
e Mail - ajg4550@gmail.com

High Voltage Load Test

Customer Name: Nombre del Cliente:	Jose miguel Gonzalez colon		
Customer Phone Number: Número de Teléfono del Cliente:	787 216 5975		
Customer Account or Meter Number: Numero de la Cuenta del Cliente o del Metro:	058-794-1000		
Location ID: ID de Localidad:	0587941254		
Engineer/Certified Electrician: Ingeniero/Perito Electricista:	Algenis Alvarado		
Engineer/Certified Electrician's License Number: Número de Licencia de Ingeniero/Perito Electricista:	12982		
Engineer/Electrician Phone Number: Número de Teléfono del Ingeniero/Perito Electricista:			
AC/DC PV System Size in kW: Tamaño del Sistema FV AC/DC en kW:	7.6 kW AC	6.22 kW D	
Date of Voltage Test: Fecha de la Prueba de Voltaje:	Octubre 7, 2026		
Voltage without Major Loads, PV On: Voltaje sin Cargas Mayores, FV Encendido:	124v 126v	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje: 10:15am	250v
Voltage without Major Loads, PV Off: Voltaje sin Cargas Mayores, FV Apagado:	122v 126v	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje: 10:30am	249v
Voltage without Major Loads, PV On Again: Voltaje sin Cargas Mayores, FV Encendido Nuevamente:	123v 127v	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje: 10:35am	250v
Voltage with Some Major Loads, PV On: Voltaje con Algunas Cargas Mayores, FV Encendido:	128v 124v	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje: 10:40am	251v
Supply Picture of Transformer that Feeds the Premise, Showing All Numbers Clearly (if possible): Suministre la Imagen del Transformador que Alimenta al Previo, Mostrando Todos los Números Claramente (si es posible):			
Distance from Transformer to Premise (if it can be supplied): Distancia del Transformador al Previo (si es posible suministrarla):	500'		
Supply Picture of Premise Load Center with Value of Main Breaker Seen (i.e. 100A, 200A, ...): Suministre Foto del Centro de Carga del Previo con el Valor del Disyuntor Principal Visible (es decir. 100A, 200A, ...):	100A		
How Many Other Premises, Fed by the Same Transformer, Have Solar? (If can tell)? ¿Cuántos Otros Previos, Alimentados por el Mismo Transformador, Utilizan Energía Solar? (Si es posible determinar):			
Estimate the Total Capacity of All the Solar Connected to the Transformer? (if possible): Estime la Capacidad Total de Todos los Paneles Solares Conectados al Transformador (si es posible determinar):			
Supply Picture of Breaker in the Meter Box (if possible): Suministre Foto del Disyuntor en la Caja del Medidor (si es posible):			
If Batteries are Being Used, Specify their Total Capacity and Operating Mode: Si se está Utilizando un Sistema de Almacenamiento, Especifique su Capacidad Total y su Modo de Operación:	13.5 kW	Autoconsumo	


N
L1
L2
N
247B
COM


N
L1
L2
N
KLEIN TOOLS
OFF
1249
True RMS
COM


L1
L2
COM


KLEIN TOOLS
CL800
2485
FOCUS kWh
AEE

From: José M. Barzola Colo
HC3 Box 9371
Villalba P.R.
00766

Retail

UNITED STATES POSTAL SERVICE

00918

RDC 99

U.S. POSTAGE PAID
FCM LETTER
COTO LAUREL, PR 00780
OCT 14, 2026

$1.11

S2324H505193-03

Junta Reglamentadora
de Servicio Público

OCT 16 2026

Secretaría
Negociado de Energía
10:52 am

ReadyPost®
Document Mailer

To: N.E.P.R. James A Torres Ayala
268 Ave. Muñoz Rivera, Suite 202
Edif. World Plaza
San Juan P.R. 00918-1975